Potentiomètre EG 0-10V Manuel d'installation (v.02/03)

1) Définition

La série TACn2 permet une variation du débit à l'aide d'un signal 0-10V (mode LS). La position 0 permet l'arrêt du ventilateur sans nécessiter de couper l'alimentation électrique (softstop).

2) Raccordement

Le potentiomètre 0-10V doit être raccordé au(x) boîtier(s) de commande TACn2 selon les schémas 1 et 2.

3) Données techniques

Nombre maximum de ventilateurs par pot. 0-10V: 10.

Distance totale de raccordement : maximum 100 m (le câble doit être faradisé).

Conformité: approuvé CE.

EG 0-10V potentiometer Installatie-handleiding (v.02/03)

1) Beschrijving

De serie TACn2 laat een selectie op afstand van het debiet door middel van een 0-10V signaal toe (mode LS). De 0 positie laat toe de ventilator te stoppen zonder de stroom te onderbreken (softstop).

2) Aansluiting

Het 0-10V potentiometer moet verbonden zijn met de aansluitdoos TACn2 volgens schema's 1 en 2.

3) Technische gegevens

Maximum aantal ventilatoren per Pot. 0-10V: 10.

Totale afstand van de aansluiting: maximum 100 m (kabel moet gefaradizeerd zijn).

Gelijkvormigheid: goedgekeurd CE.

EG 0-10V potentiometer Installation manual (v.02/03)

1) Scope

The TACn2 fans allow external airflow selection using a 0-10V signal (LS mode). The 0 position allows to stop the fan without having to shut the power off (softstop).

2) Wiring

The 0-10V potentiometer has to be connected to the TACn2 control box according to diagrams 1 and 2.

3) Technical data

Maximum fans per 0-10V pot.: 10.

Maximum total wiring distance: 100 m (cable has to be faradized).

Compliance: CE approved.

ANNEXE 1 – BIJLAGE 1 – APPENDIX 1

Schéma de raccordement 1 – Aansluitschema 1 – Wiring diagram 1

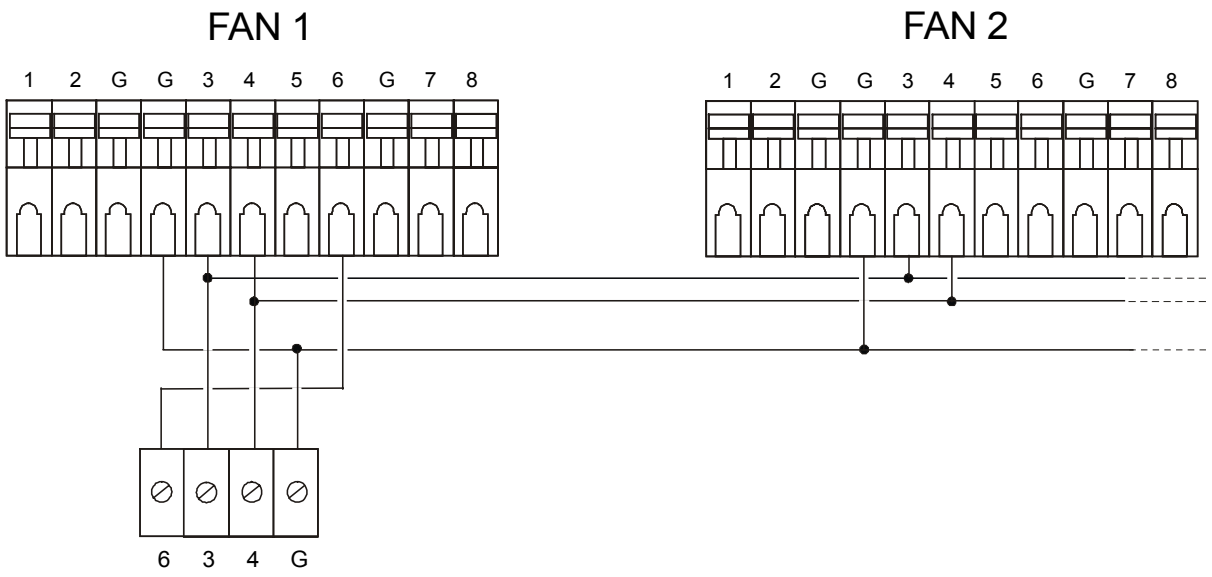

0-10V potentiometer

Schéma de raccordement 2 – Aansluitschema 2 – Wiring diagram 2

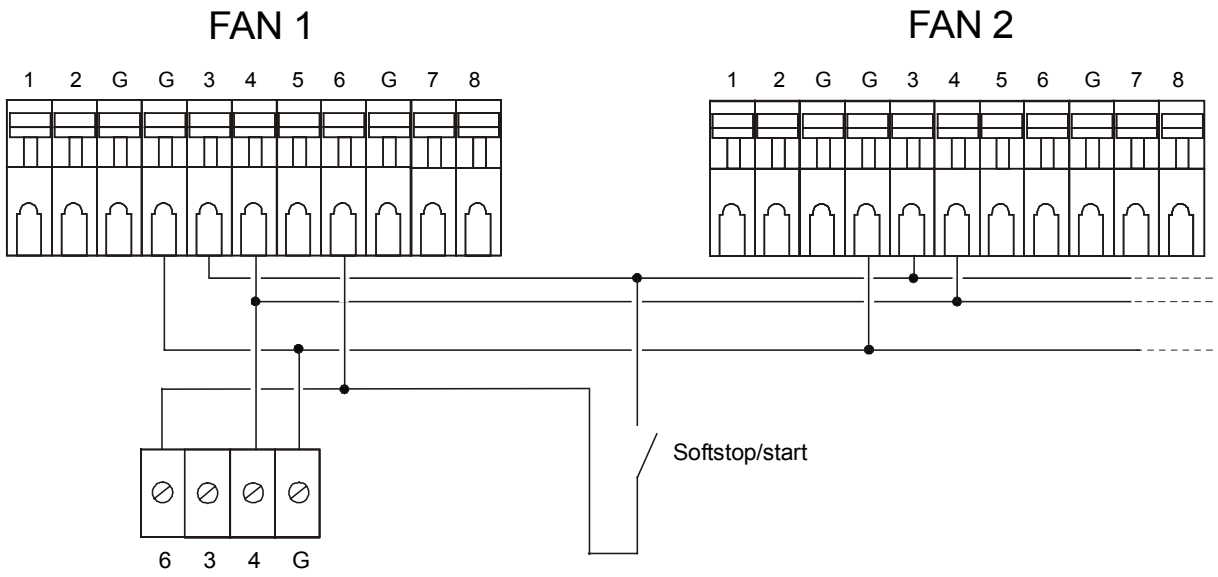

0-10V potentiometer

Potentiomètre EG 0-10V Manuel d'installation (v.02/03)

1) Définition

La série TACn2 permet une variation du débit à l'aide d'un signal 0-10V (mode LS). La position 0 permet l'arrêt du ventilateur sans nécessiter de couper l'alimentation électrique (softstop).

2) Raccordement

Le potentiomètre 0-10V doit être raccordé au(x) boîtier(s) de commande TACn2 selon les schémas 1 et 2.

3) Données techniques

Nombre maximum de ventilateurs par pot. 0-10V: 10.

Distance totale de raccordement : maximum 100 m (le câble doit être faradisé).

Conformité: approuvé CE.

EG 0-10V potentiometer Installatie-handleiding (v.02/03)

1) Beschrijving

De serie TACn2 laat een selectie op afstand van het debiet door middel van een 0-10V signaal toe (mode LS). De 0 positie laat toe de ventilator te stoppen zonder de stroom te onderbreken (softstop).

2) Aansluiting

Het 0-10V potentiometer moet verbonden zijn met de aansluitdoos TACn2 volgens schema's 1 en 2.

3) Technische gegevens

Maximum aantal ventilatoren per Pot. 0-10V: 10.

Totale afstand van de aansluiting: maximum 100 m (kabel moet gefaradizeerd zijn).

Gelijkvormigheid: goedgekeurd CE.

EG 0-10V potentiometer Installation manual (v.02/03)

1) Scope

The TACn2 fans allow external airflow selection using a 0-10V signal (LS mode). The 0 position allows to stop the fan without having to shut the power off (softstop).

2) Wiring

The 0-10V potentiometer has to be connected to the TACn2 control box according to diagrams 1 and 2.

3) Technical data

Maximum fans per 0-10V pot.: 10.

Maximum total wiring distance: 100 m (cable has to be faradized).

Compliance: CE approved.

ANNEXE 1 – BIJLAGE 1 – APPENDIX 1

Schéma de raccordement 1 – Aansluitschema 1 – Wiring diagram 1

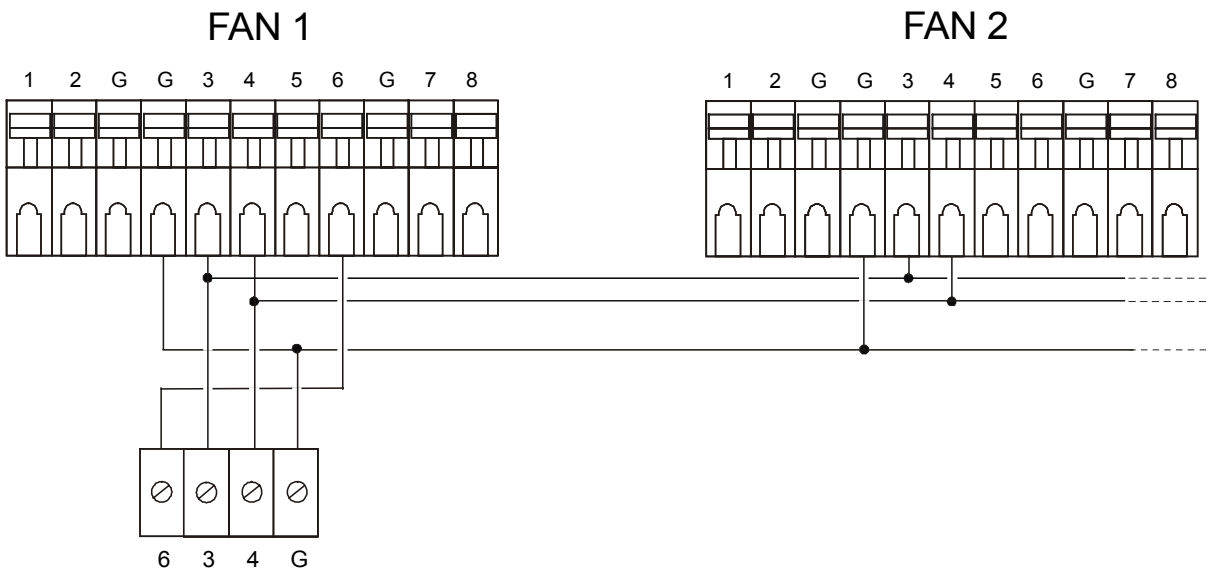

0-10V potentiometer

Schéma de raccordement 2 – Aansluitschema 2 – Wiring diagram 2

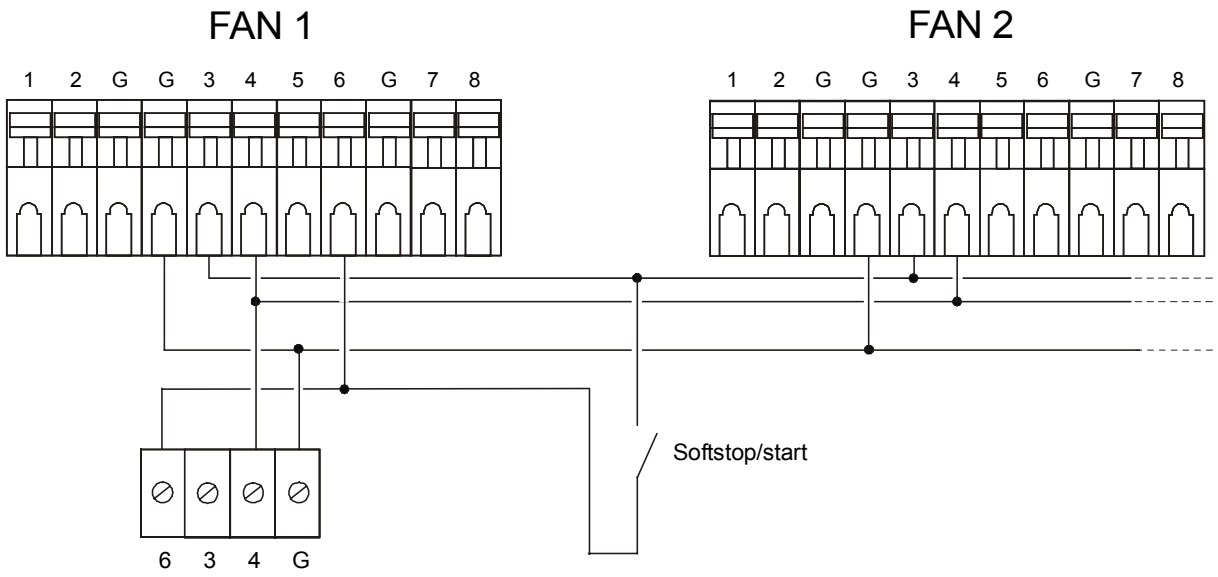

0-10V potentiometer